



DEM DA SE 01  
SUBTERRÂNEO  
23kV - 60Hz

P N M T - 2 - SE 02 (SECUNDÁRIA)

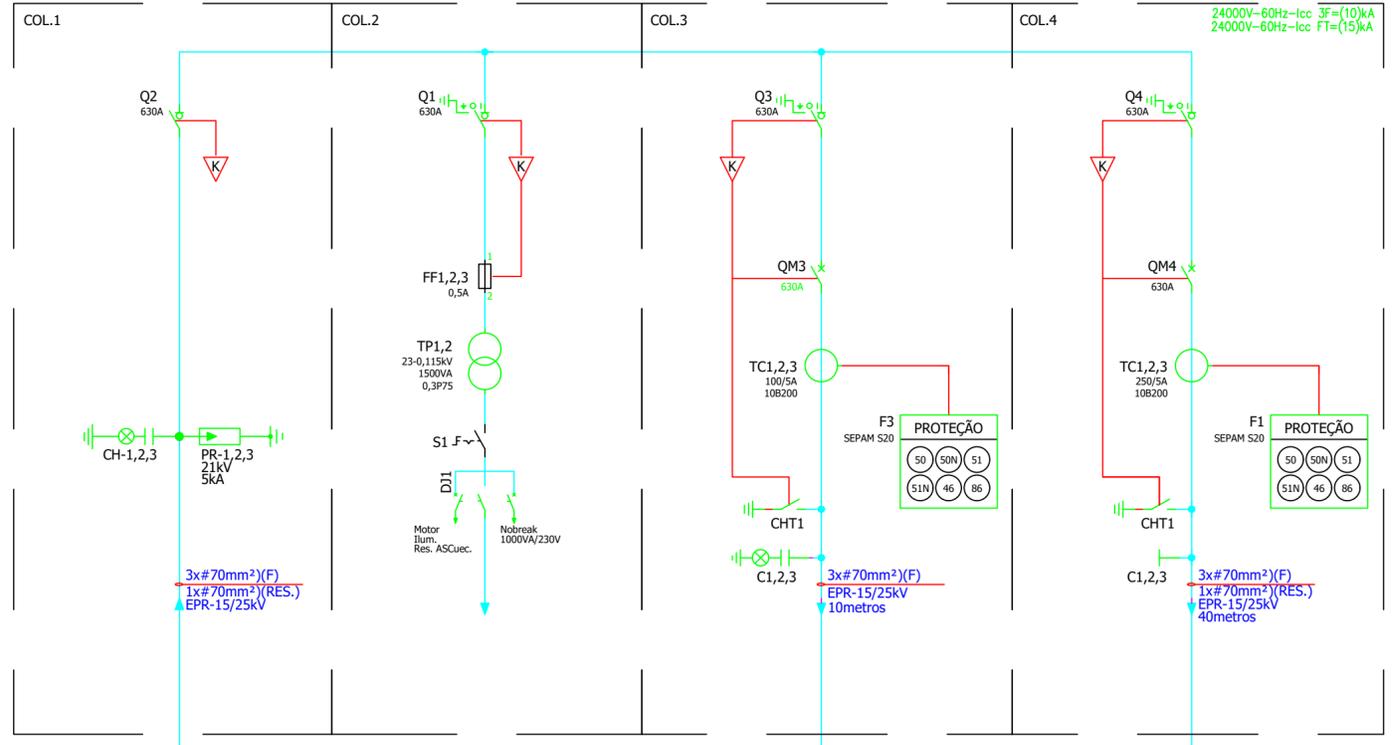


24000V-60Hz-lcc 3F=(10)kA  
24000V-60Hz-lcc FT=(15)kA

SAÍDA DA SE 03  
SUBTERRÂNEO  
23kV - 60Hz

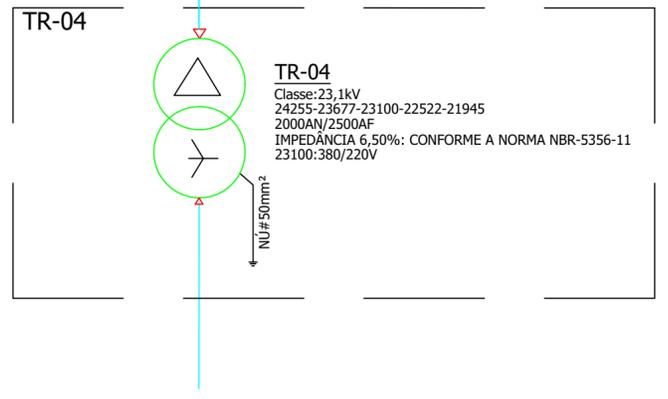

LAY OUT  
VISTA FRONTAL  
PAINEL : PNMT SECUNDÁRIA - 23,1KV - 60Hz  
CIRC. ALIMEN.: VEM DO PNMT PRIMÁRIA

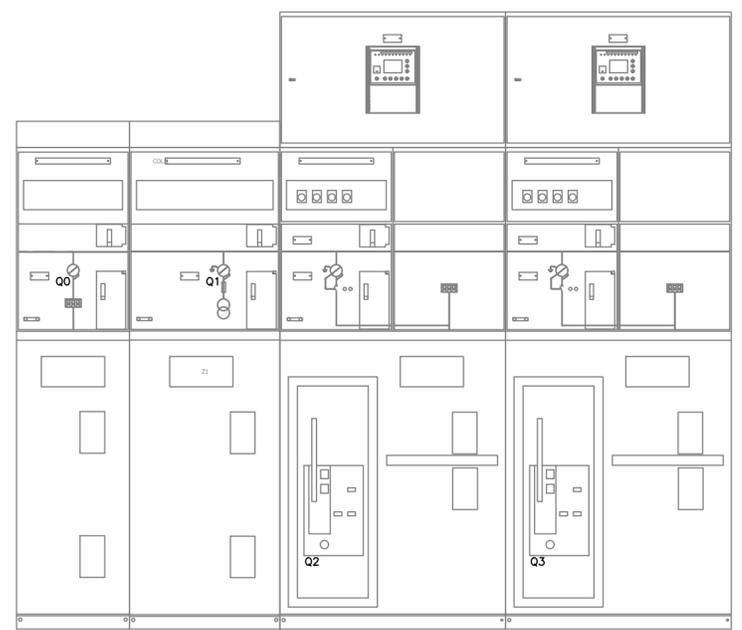

TAG	A	DESCRIÇÃO
Q0	630	Chave Geral
Q1	630	TP
Q2	630	Geral TR#04
Q3	630	SAÍDA SE 03 (SECUNDÁRIA)

Revisão	Emissão	Descrição	Data	Desenhado	Verificado	Aprovado
0	E	CONFORME CONSTRUÍDO	05/10/2020	CRC	CRC	CRC

Revisão do Projeto						
Tipos de Emissão	(A) PRELIMINAR	(C) APROVADO	(E) CONFORME CONSTRUÍDO	(G) CONFORME COMPRADO	(I) CONHECIMENTO	(H) CANCELADO

Rua Maria das Dores de Melo, 131 Votorantim Park 1 - Votorantim/SP, Cep: 18113-880 email=metodosorocaba@gmail.com Tel: (15) 3019 7121		Cliente: Pyramian Fibras Ópticas Brasil Ltda Rua Chozoi Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP			
Desenhado por: CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data: 05/10/2020	Título: Diagrama Unifilar - As Built SE02 - SECUNDÁRIA MÉDIA TENSÃO - 23KV			
Verificado por: CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data: 05/10/2020				
Aprovado por: CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data: 05/10/2020	Revisado em:	Escala:	Folha:	
Número do desenho: PRY-EL-DUNI-SE 02 SECUNDÁRIA - 03/139-R00 - FA2		Número do desenho cliente:			