


DIAGRAMA UNIFILAR


QFL ILUMINAÇÃO - PISO TÉCN. 2

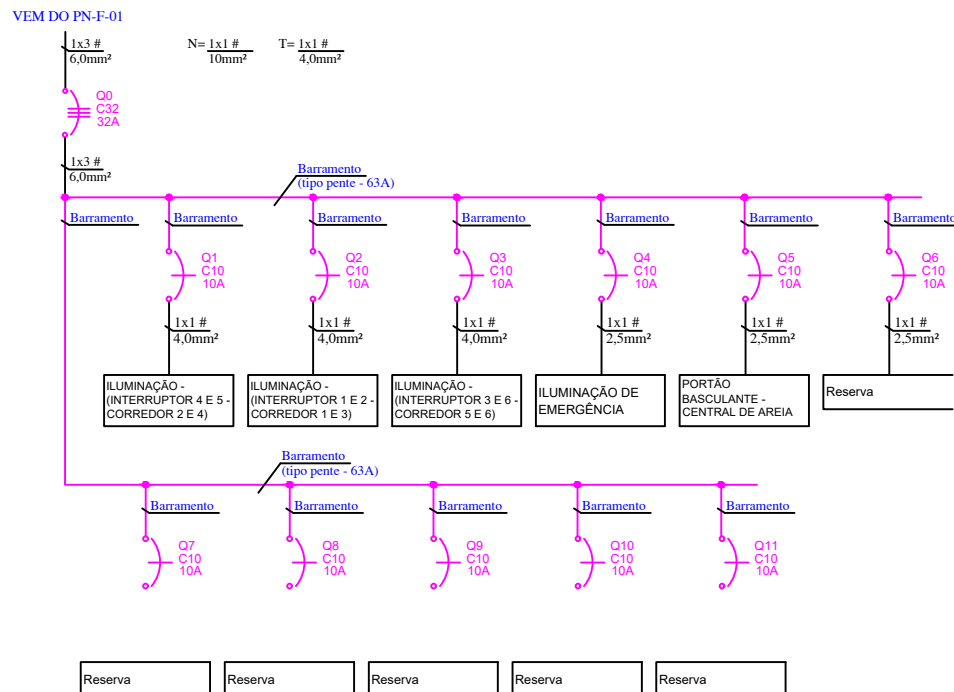

TAG	A	DESCRIÇÃO
Q0	32	Geral
Q1	10	Iluminação - Interruptor 4 e 5 (corredor 2 e 4)
Q2	10	Iluminação - Interruptor 1 e 2 (corredor 1 e 3)
Q3	10	Iluminação - Interruptor 3 e 6 (corredor 5 e 6)
Q4	10	Iluminação de Emergência
Q5	10	Portão Basculante (Central de Areia)
Q6	10	Reserva
Q7	10	Reserva
Q8	10	Reserva
Q9	10	Reserva
Q10	10	Reserva
Q11	10	Reserva

LAY OUT
VISTA FRONTAL

PAINEL: QFL ILUMINAÇÃO - PISO TÉCN. 2 - 380V - 60Hz
CIRC. ALIMEN.: VEM DO PN-F-01

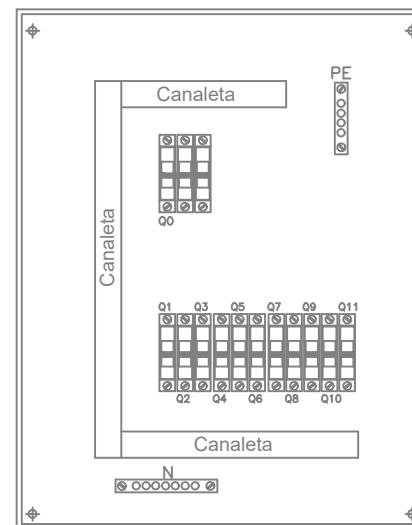

0	E	CONFORME CONSTRUÍDO	05/10/2020	CRC	CRC	CRC
Revisão:	Emissão:	Descrição:	Data:	Desenhado:	Verificado:	Aprovado:
Revisão do Projeto						
Tipos de Emissão		(A) PRELIMINAR (C) APROVADO (E) CONFORME CONSTRUÍDO (G) CONFORME COMPRADO (I) CONHECIMENTO				
		(B) PARA APROVAÇÃO (D) PARA CONSTRUÇÃO (F) PARA COMPRA (H) CANCELADO				
 Rua Maria das Dores de Melo Res. Votorantim Park I - Votorantim/SP Cep: 18113-880 eng.metodosorocaba@gmail.com Tel (15) 3019.7121/99748.1269/99862.7467			Cliente: Prysman Fibras Óticas Brasil Ltda Rua Chiori Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP			
Desenhado por:	Data:	Título:				
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	Diagrama Unifilar - As Built QFL ILUM. PISO TÉCN. 2 380V PISO TÉCNICO				
Verificado por:	Data:					
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020					
Aprovado por:	Data:	Revisado em:	Escala:	Folha:		
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	-	S/E	34/139		
Número do desenho:		Número do desenho cliente:				
PRY-EL-DUNI-QFL ILUM. P. TEC. 2 - 34/139-R00 - FA4						